


Rumregulator, NOVA MANAGER


NETAVENT

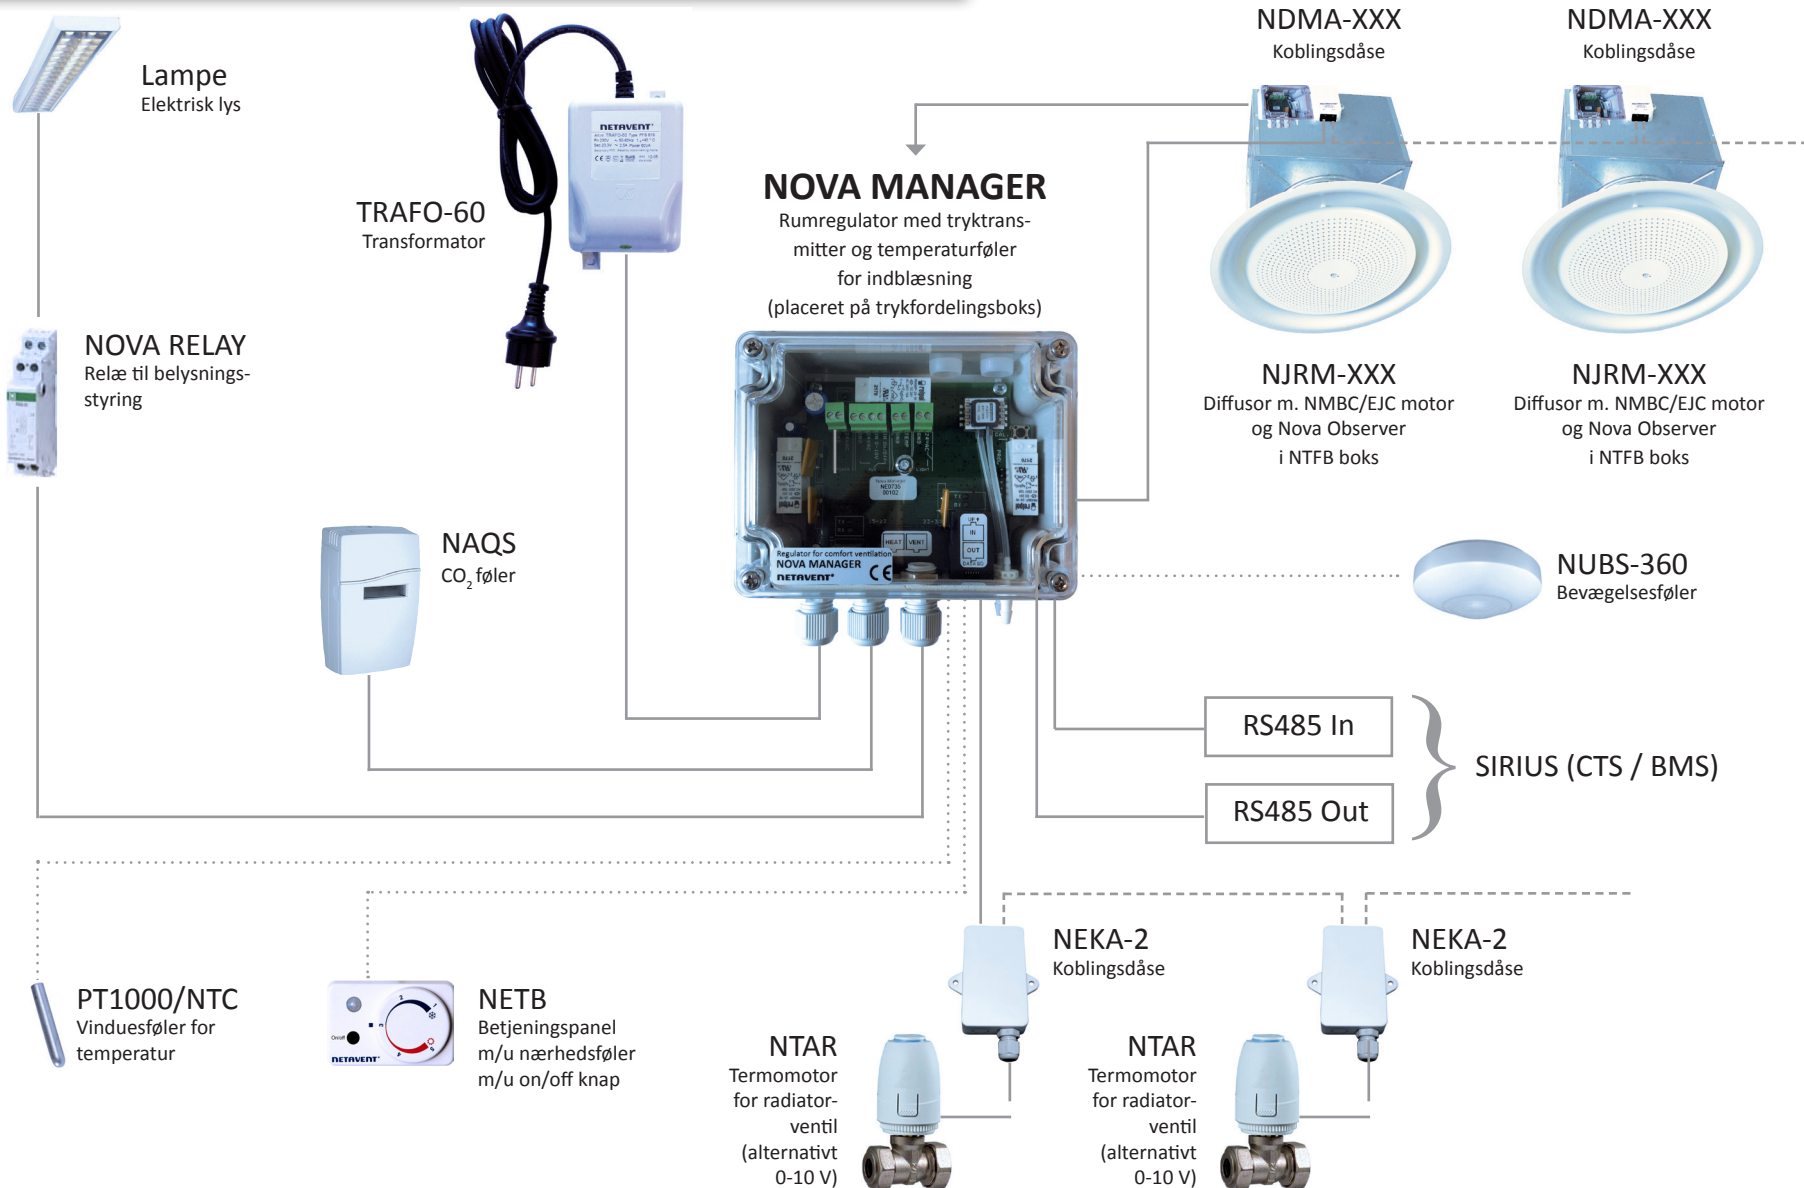

OBS: NETB og NUBS-360 kan kun kobles til regulatoren, hvis NOVA OBSERVER ikke benyttes. Det samme gælder PT1000/NTC, der kun kan tilkobles, hvis ikke NOVA TEMP IN benyttes.

Rumregulator, NOVA MANAGER

NETAVENT

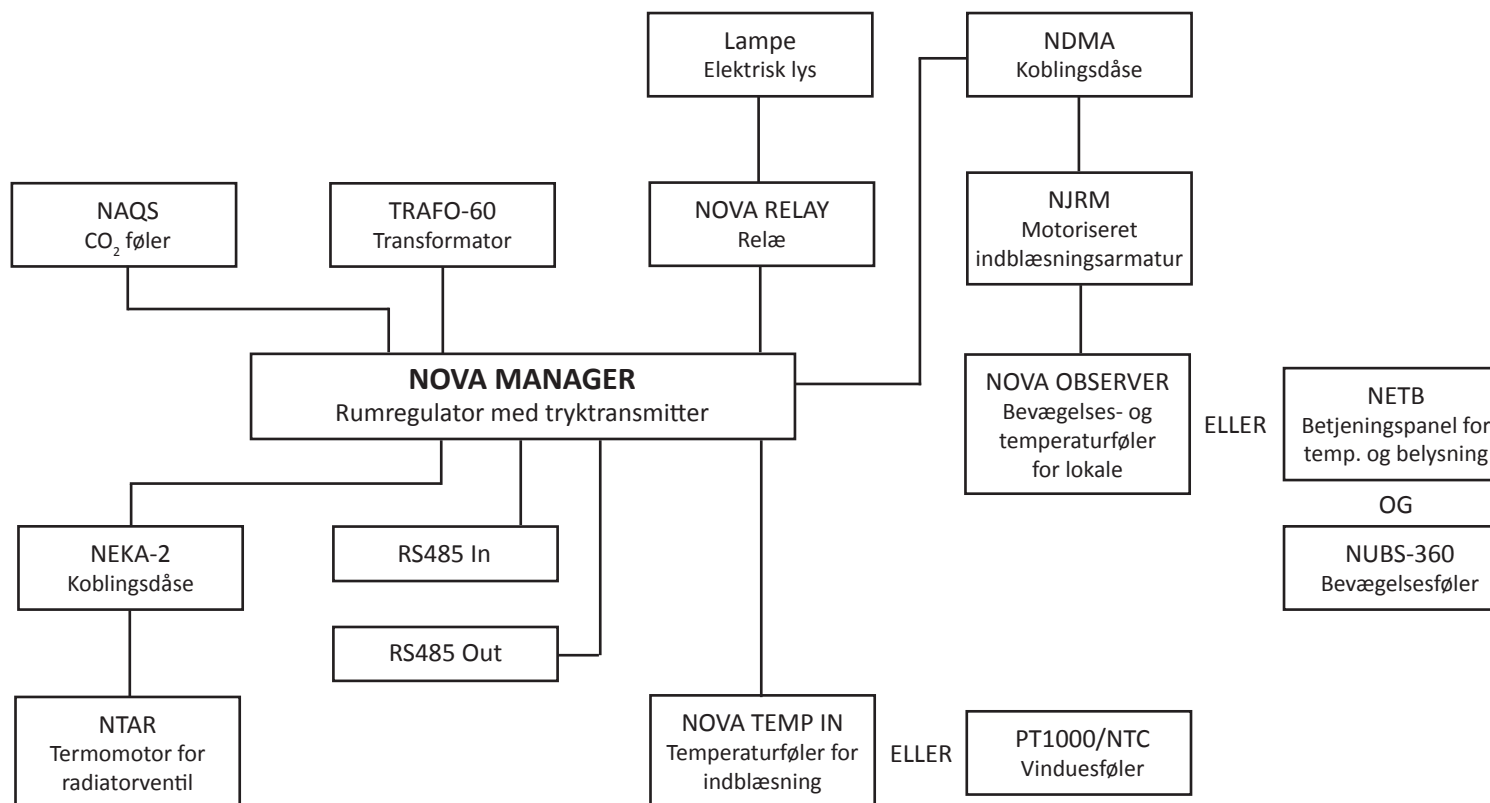

OBS: NETB og NUBS-360 kan kun kobles til regulatoren, hvis NOVA OBSERVER ikke benyttes. Det samme gælder PT1000/NTC, der kun kan kobles hvis ikke NOVA TEMP IN benyttes.

